


Данные для заказа , предоставляемые заказчиком


<u>Расстояние от стены W</u>	<u>Длина хорды</u> (около 750 мм)	<u>Глубина</u> (макс. 260 мм)	<u>Глубина 1</u> <i>только при внутреннем радиусе</i>	<u>Глубина 2</u> <i>только при внутреннем радиусе</i>	<u>Радиус стены R</u> (мин. 400 мм)
а) мм	мм	мм	мм	мм	б) мм

- а) При указании расстояния от стены следует учитывать необходимые строительные нормы (стена с черновой или чистовой отделкой).
- б) Согласно технологическим требованиям радиус стены должен превышать 400 мм, это значит, что при длине хорды около 750 мм глубина должна быть менее 260 мм..
- в) Дугообразные отопительные приборы поставляются только в исполнении для высокого давления (10 бар).
- г) При заказе отопительного прибора с декоративной крышкой , крышка поставляется в виде линейной решетки с креплением, соответствующим требованиям обязательного страхования от несчастных случаев.
- д) Необходимо обеспечить соответствующую транспортировку объекта .

Внешний радиус

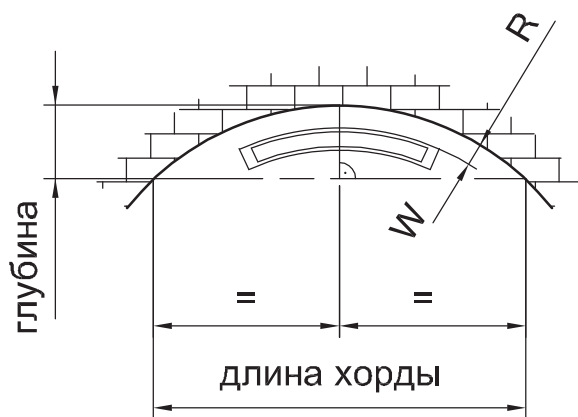

Внутренний радиус

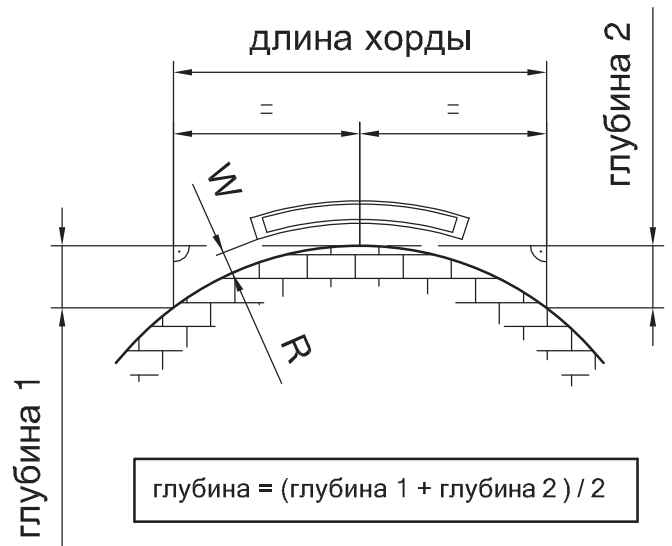

$$\text{радиус стены} = \text{глубина} / 2 + (\text{длина хорды} \times \text{длина хорды}) / 8 \times \text{глубина}$$

Данные для заказа согласно технической документации

<u>Модель:</u> <i>Возможные модели :</i> конвекторы горизонтальные нагревательные стенки	<u>Прочее:</u> в), г)	<u>Покупатель, м.п.:</u>
<u>МОНТ.ВЫС. X МОНТ.ДЛ. X</u> <u>МОНТ.ГЛУБ.:</u> д)	<u>Поверхность:</u>	<u>Подключение</u> <u>схема:</u> <u>размеры:</u>
РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ: 1002039_000 дугообразный		<u>Дата, исполнитель</u>

